

Przylączy

Rurowe walcowe zgodne z normą PN-EN 331:2002

Zakres pracy

Temperatura i ciśnienie: zgodnie z wykresem

Współczynnik przepływu (kv) wg tabeli

Moment obrotowy dźwigni (M) wg tabeli

Czynniki robocze

Gaz




PODSTAWOWE WYMIARY (Z RĄCZKĄ)

DN	1/2	3/4	1"	1"1/4	1"1/2	2"
A	110	137,5	142,8	170	177	208
B	38,5	44,5	48,5	61,5	68	77
C	59,75	68,5	81,5	99	109,7	132
D	17	18,3	21,3	23,5	23,3	27,5
E	80	102	102	120	120	140
F	15	20	25	32	40	50
WAGA	190	300	460	720	1180	1860
Kv	23,4	64,6	87,5	202,4	287,2	328,3
M	10	15	20	25	30	40

* wymiary [mm], waga [g], kv [m³/h], M [Nm]

Opis	Materiał
Korpus, nakrętka, sworzeń	Mosiądz MO 58 (CuZn40Pb2)
Kula	Mosiądz MO 58, chromowana
Uszczelnienie kuli	Teflon PTFE
Uszczelnienie sworznia	O-ring guma nitylowa NBR
Dźwignia sterująca	Rączka stalowa powlekana tworzywem lub motylek aluminiowy malowany proszkowo
Nakrętka lub wkręt	Stal
Powierzchnie zewnętrzne	Piaskowane i niklowane


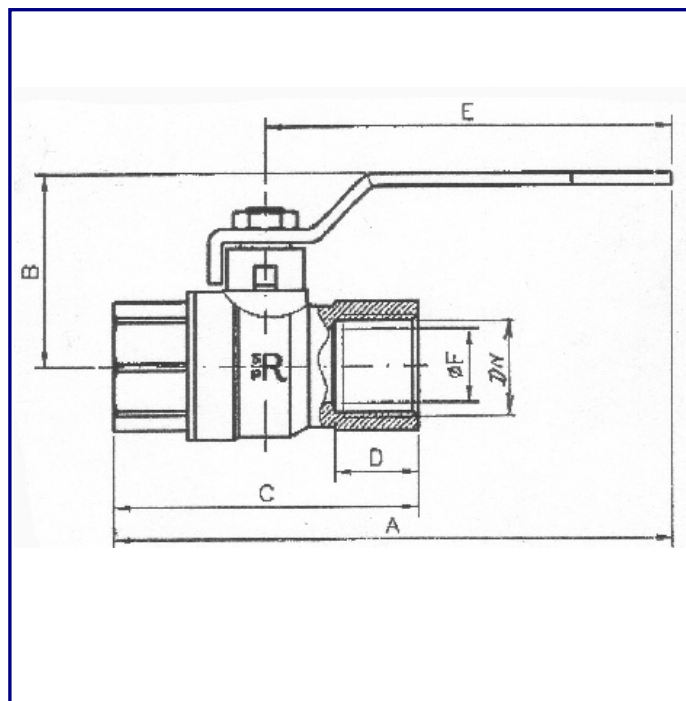


Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych i materiałowych (Edycja 8/2004)

PODSTAWOWE WYMIARY (Z MOTYLKIEM)

DN	1/2	3/4	1"
A	50	60	60
B	39	44	48
C	59,75	68,5	81,5
D	17	18,3	21,3
E	15	20	25
WAGA	185	300	490
Kv	23,4	64,6	87,5
M	10	15	20

* wymiary [mm], waga [g], kv [m³/h], M [Nm]

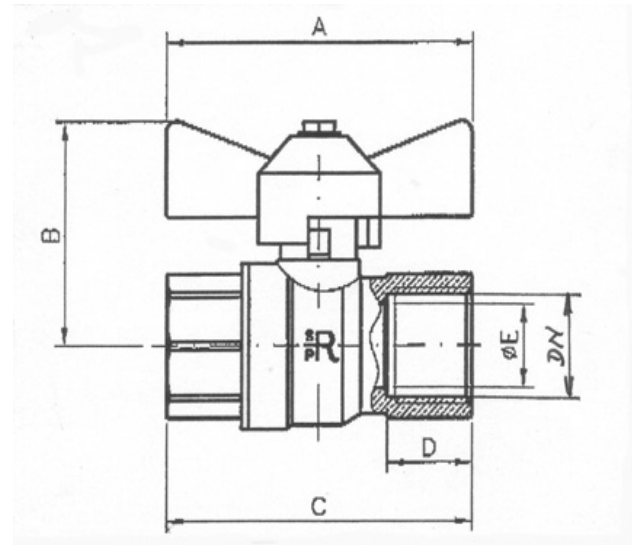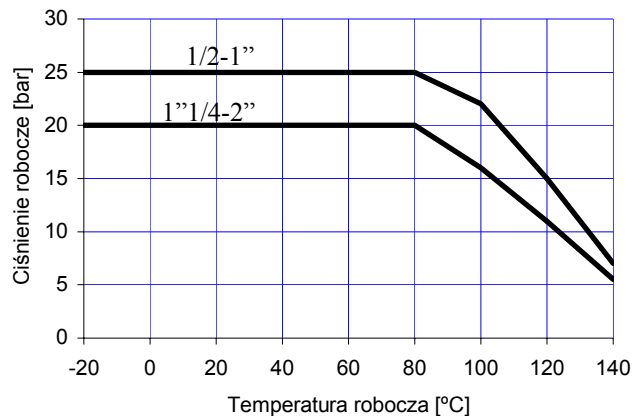

W/w wyrób użyty do instalacji należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami, mianowicie:

- udarami i wibracjami występującymi w miejscu zamontowania
- naprężeniami spowodowanymi przez rurociągi lub wyposażenie (najlepiej montować instal. na cokole lub w uchwycie, w celu zabezpieczenia instalacji pod naporem wody)
- zbyt wysokimi temp. czynnika i otaczającego powietrza
- wywołanymi środowiskiem korozyjnym,
- spowodowanymi niekorzystnymi warunkami hydraulicznymi (t.j. kawitacja, nagły wzrost ciśnienia, uderzenie wody),

Po zmontowaniu rurociąg przepłukać celem usunięcia zanieczyszczeń