


KARTA TECHNICZNA SYSTEMU POMPOWNI INWAP

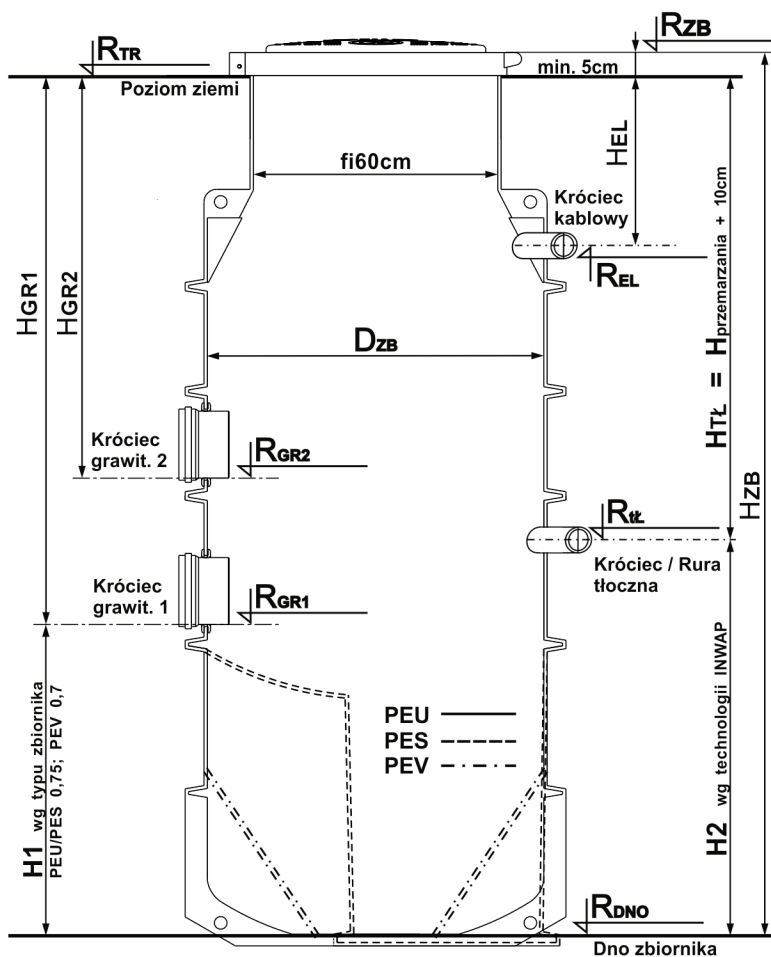

Zastosowanie: ☐ deszczówka ☐ drenaż
☐ ścieki komunalne ☐ oczyszczalnia ścieków

Typ pompy: lub

Parametry: $Q = \dots [l/s]$ $H = \dots [m]$

Ilość pomp: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Teren: ☐ Zielony ☐ Najazdowy

Zbiornik: ☐ PEHD ☐ Beton ☐ Inny:

Typ zbiornika PE: ☐ PEU ☐ PES ☐ PEV

Wymiary zbiornika **Króciec grawitac. 1**

D_{ZB} - D_{GR1} -

R_{TR} - H/R_{GR1} -

H/R_{ZB} - " α_1 " -

Króciec/Rura tłoczna **Króciec grawitac. 2**

H/R_{TL} - D_{GR2} -

dz - H/R_{GR2} -

Króciec kablowy " α_2 " -

D_{EL} - **Wentylacja (opcja)**

H/R_{EL} - D_{WN} -

" α_3 " - " α_4 " -

Długość kabli pomp(y): **Miejsce montażu skrzynki:**

☐ 10mb ☐ 15mb ☐ Budynek ☐ WolnoStojący

Napięcie zasilania: **Typ czujników:**

☐ 400V ☐ 230V ☐ Pływaki ☐ Sonda HSI

☐ Sonda Analogowa

Opcje dodatkowe:

☐ Pływak suchobiegu ☐ Panel operatorski HMI

☐ Wyłącznik RDC/WRP Monitoring ☐ SMS ☐ WWW

☐ Stojak stalowy ☐ Sygnalizator świetlny

☐ Stojak tworzywo ☐ Inne:

Miejsce dostawy:

Osoba:

Adres:

Osoba kontaktowa:

Tel. kontaktowy:

